




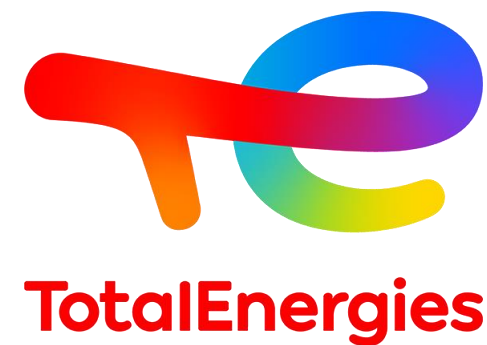

Bilan CSS Etablissement des Flandres 2025

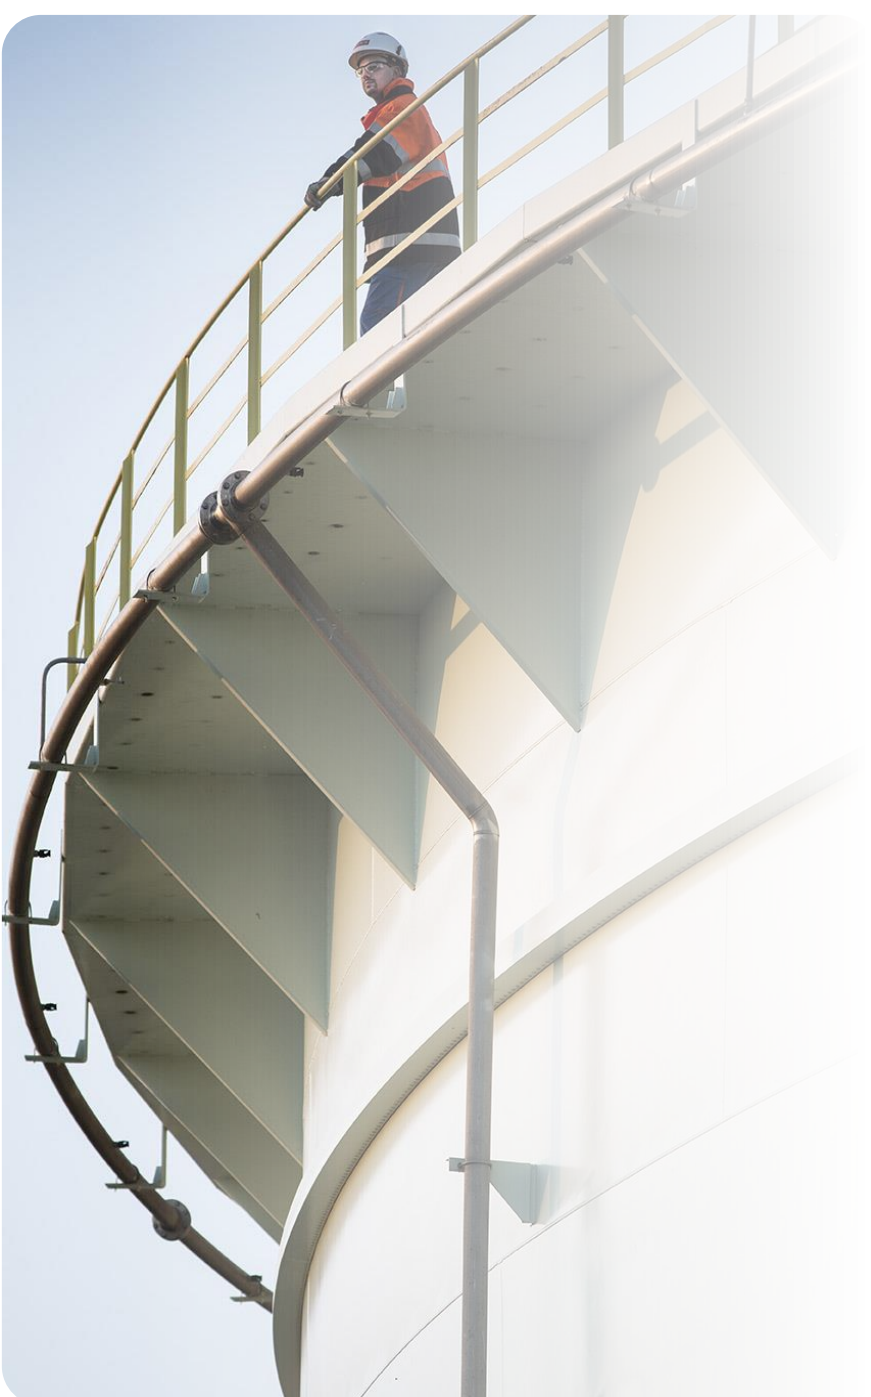

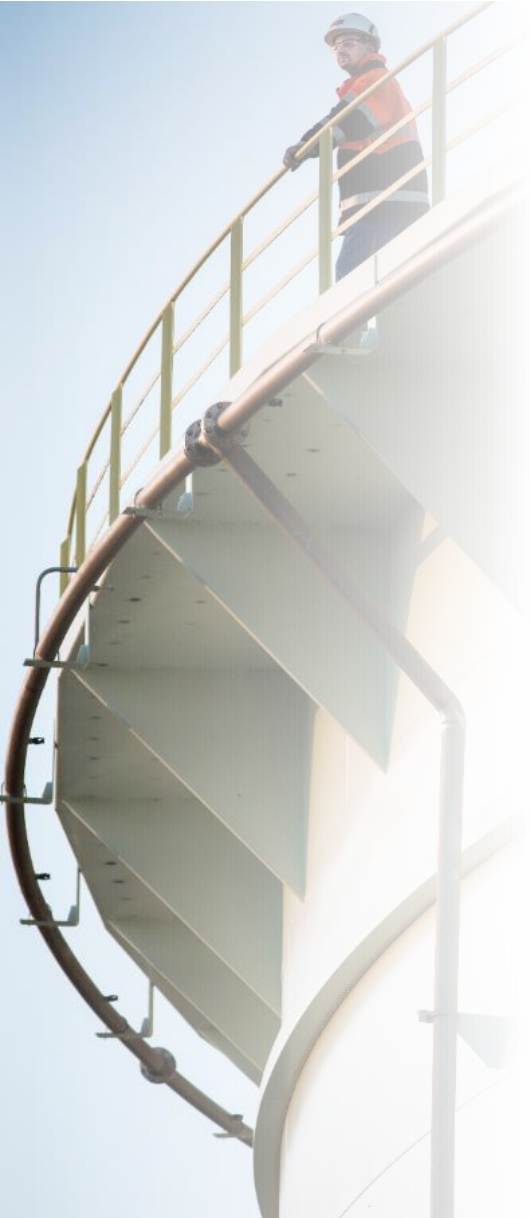

- Stockage et distribution de liquides inflammables


54 bacs à DPCO Mardyck (1,10 Mm3)

Volume de produit expédié (route/Pipe/Maritime) : **2,14 Mm3**

- Nombre d'employés : **92** (87 CDI et 5 alternants) au 31/12/2025
- Niveau d'appel à la sous-traitance : **160 400** heures pour 2025
- **1** accident avec arrêt le 19 mars 2025 (Entorse à une cheville en descendant un escalier)
- Modifications apportées : Démantèlement et remédiation des APF Gravelines



2 – Relations avec la DREAL – incidents 2024



Incidents déclarés : Le 07/04/2025 Fuite de gazole en pomperie

Compte rendu des visites d'inspection

5 inspections en 2025

10/02/2025 - Inspection réactive suite à une fuite de gazole en pomperie

Absence de non-conformité

22/05/2025 - PFAS dans les rejets aqueux et les émulseurs

Absence de non-conformité

17/06/2025 - Exercice POI


Absence de non-conformité

20/10/2025 - récolement des travaux zone sud dépôt de Gravelines

Absence de non-conformité

14/11/2025 - SGS – surveillance des performances

Rapport non finalisé au 11/02/2026

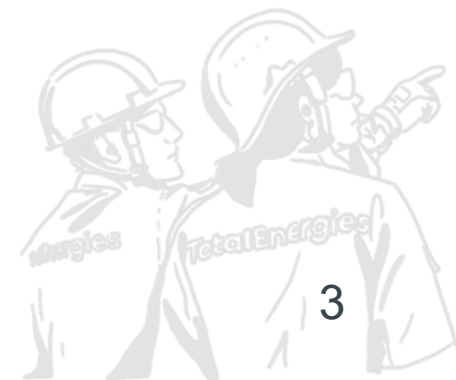

TotalEnergies - DPCO Dépôts de Mardyck, Gravelines et appontements Inspections 2025

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT

Inspection du 10/02/2025 – dépôt de Mardyck

- Thème : inspection réactive suite à une fuite de gazole en pomperie
- Incident dû à une erreur de tarage de soupape
- Absence de non-conformité
- Demande d'un rapport d'incident qui a été transmis le 07/04/2025

Inspection du 22/05/2025 dépôt de Mardyck

- Thème : PFAS dans les rejets aqueux et les émulseurs
- Absence de non-conformité
- L'exploitant a changé son émulseur pour le remplacer par un produit sans PFAS

Inspection du 17/06/2025 au dépôt de Mardyck

- Thème : exercice POI
- absence de non-conformité

Inspection du 20/10/2025 au dépôt de Gravelines

- Thème : récolement des travaux zone sudd
- absence de non-conformité

L'inspection a constaté la remise en état du site pour un nouvel usage industriel

Inspection du 14/11/2025 au dépôt de Mardyck

- Thème : SGS – surveillance des performances

Rapport non finalisé au 11/02/2026

MARDYCK

30 exercices incendie

5 exercices sur zone BESS

1 exercice POI annuel

1 exercice PUM

9 exercices Accidents

EXERCICES 2024

17 juin 2025 : POI Mardyck

22 avril 2025 : PUM

Scénario B4 : Feu de sous cuvette b2 cuvette 5 bac 61 a 501

Bilan de l'exercice

Points positifs :

Bonne participation et gestion des intervenants

Bonne communication PCD PCA Chef de Feu

Recensement en progression (37mn)

Le SDIS souligne:


- une bonne organisation PCD terrain, moyens adaptés.
- la clarté de la fiche stratégie d'intervention,
- les moyens humains SDIS disponible rapidement (8 binômes et 4 engins)

Points à améliorer :

Le SDIS rappelle l'enjeu d'un appel précis au 15 afin d'envoyer les bons moyens

- Mettre rose des vents sur les plans en salle PCD et poste de garde
- Donner un talkie à l'officier du SDIS
- Informations contradictoires concernant le point de raccordement de la lance leader de maintien du tapis de mousse.
- moyens de communication : FAX obsolète
- Mettre à jour le processus de Déclenchement des cellules contrôle de l'air ambiant et du Véhicule de Détection, d'Identification et de Prélèvement (VDIP SDIS)

3 - Exercice PUM – Plan d'urgence maritime réalisé le 22 avril 2025



Evénement accidentel :

La société NETMAN constate un épandage d'EMAG lors d'un déchargement barge

Moyens d'intervention

Mise en œuvre selon besoin de moyens fixes et mobiles (lance monitor fixe, lance-leader, lance à débit variable).

Déploiement du barrage

Récupération du produit par écrémage et pompage

Points positifs :

- Bonne communication.
- Bonne intervention de Ramery (écrémeur).

Points à améliorer :

- Revoir le classeur annuaire
- Prévoir un programme de maintenance pour l'écrémeur.
- Améliorer l'indentification de la prise d'air pour l'écrémeur

3 –Exercices accident 2025

Chaque équipe de quart participe à deux exercices accident durant l'année :


Janvier : Une personne présente une plaie grave à la main

Mars : Chute de hauteur

Mai : Trauma jambe

Septembre : Sauvetage en hauteur

Octobre : Brulure chimique



4 – Investissement pour la maîtrise des risques



Réalisé en 2025 : 2464 k€

Travaux bac et PM2I – 1050 k€

Revêtement film fenêtres (REX BEYROUT) – 63 k€

Fiabilisation des berces canon et réseau incendie – 410 k€

Fiabilisation pompe incendie Diesel – 165 k€

Détection fuite pipe DPC/RT – 180 k€


Rationalisation des bouteilles anti-pulsatoire – 184 k€

Détections HC/explo complémentaires hose-drain – 156 k€


Sécurité complémentaire pompes Essence – 73 k€

Safety Street – 109 k€


Projet drone – 74 k€

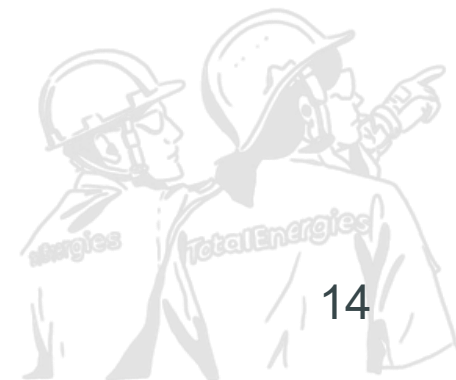


Présentation des différents sujets à l'occasion des 11 CSE , 3
CSSCT en 2025

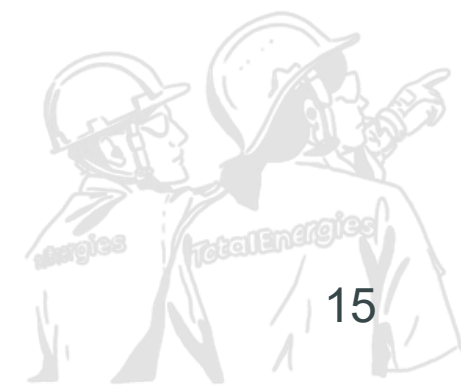

- Démantèlement et remédiation des APF
- Remédiation ancienne école à feu
- Poursuite des travaux bacs notamment ceux suite aux visites PM2I
- Poursuite du programme de démantèlement : Décarbo/Déminé,

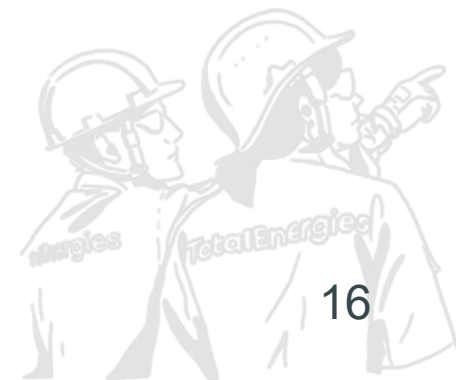

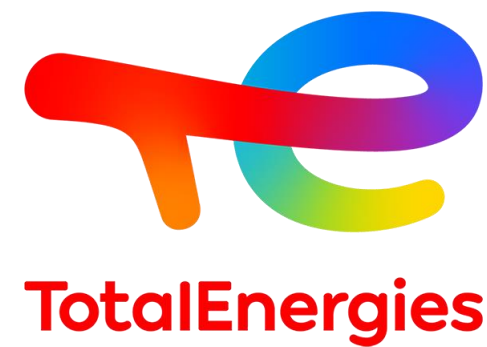

Merci.

